

アクリジニウム臭化物吸入剤

エクリラ[®]400 μ g ジェヌエア[®]30吸入用

エクリラ[®]400 μ g ジェヌエア[®]60吸入用

Eklira[®]Genuair[®]

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、掲題の製品につきまして包装変更を実施させていただきますので、下記にご案内申し上げます。

つきましては、ご高承のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品〔包装〕】

- ・エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用、エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用

【変更内容】

- ・吸入口サイズを変更いたします。

※詳細は次頁【変更内容の詳細】をご参照下さい。

【出荷開始予定等】

品名	包装	統一商品コード (変更ございません)	GS1：販売包装単位 (変更ございません)	変更前最終 製造番号 (使用期限)	変更後初回 製造番号 (使用期限)	出荷開始予定等
エクリラ [®] 400 μ g ジェヌエア [®] 30吸入用	1 \square	060-00807-7	(01)14987060008074	101U (2025.04)	104A (2026.04)	2024年5月下旬
エクリラ [®] 400 μ g ジェヌエア [®] 60吸入用	1 \square	060-00808-4	(01)14987060008081	101U (2025.04)	107A (2026.08)	2024年11月上旬

※変更品につきましては、一定期間、個装箱に **包装変更品** と表示しご案内いたしてまいります。
また、順次出荷とさせていただきます関係上、出荷開始時期は若干変動する場合がございますが、その際はご容赦賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。


杏林製薬株式会社



この件に関するお問い合わせは、弊社担当者または下記までお願い致します。
杏林製薬株式会社 くすり情報センター
電話 0120-409341 受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日を除く)

【変更内容の詳細】

■吸入口サイズの変更

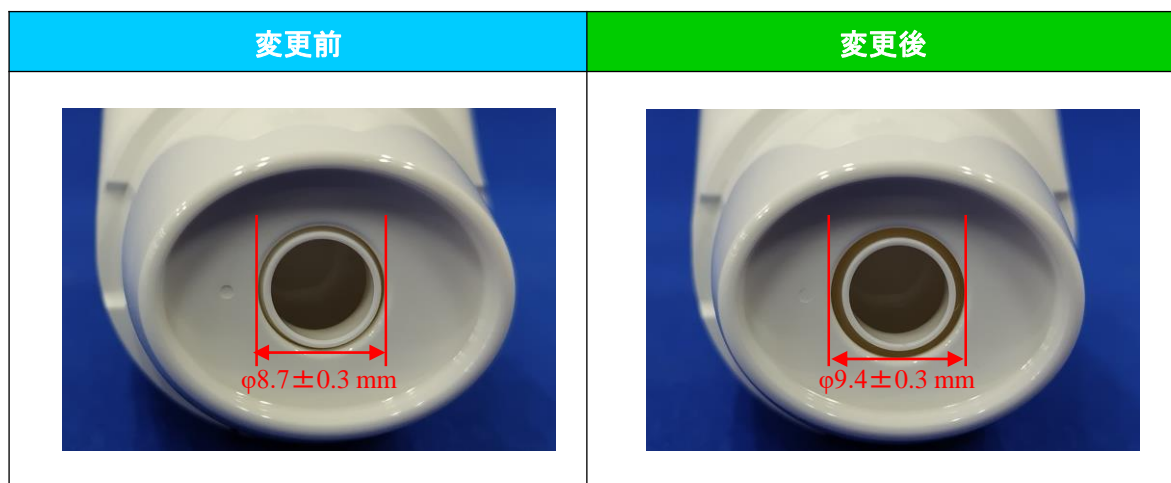

※吸入口サイズの変更以外に変更はございません。